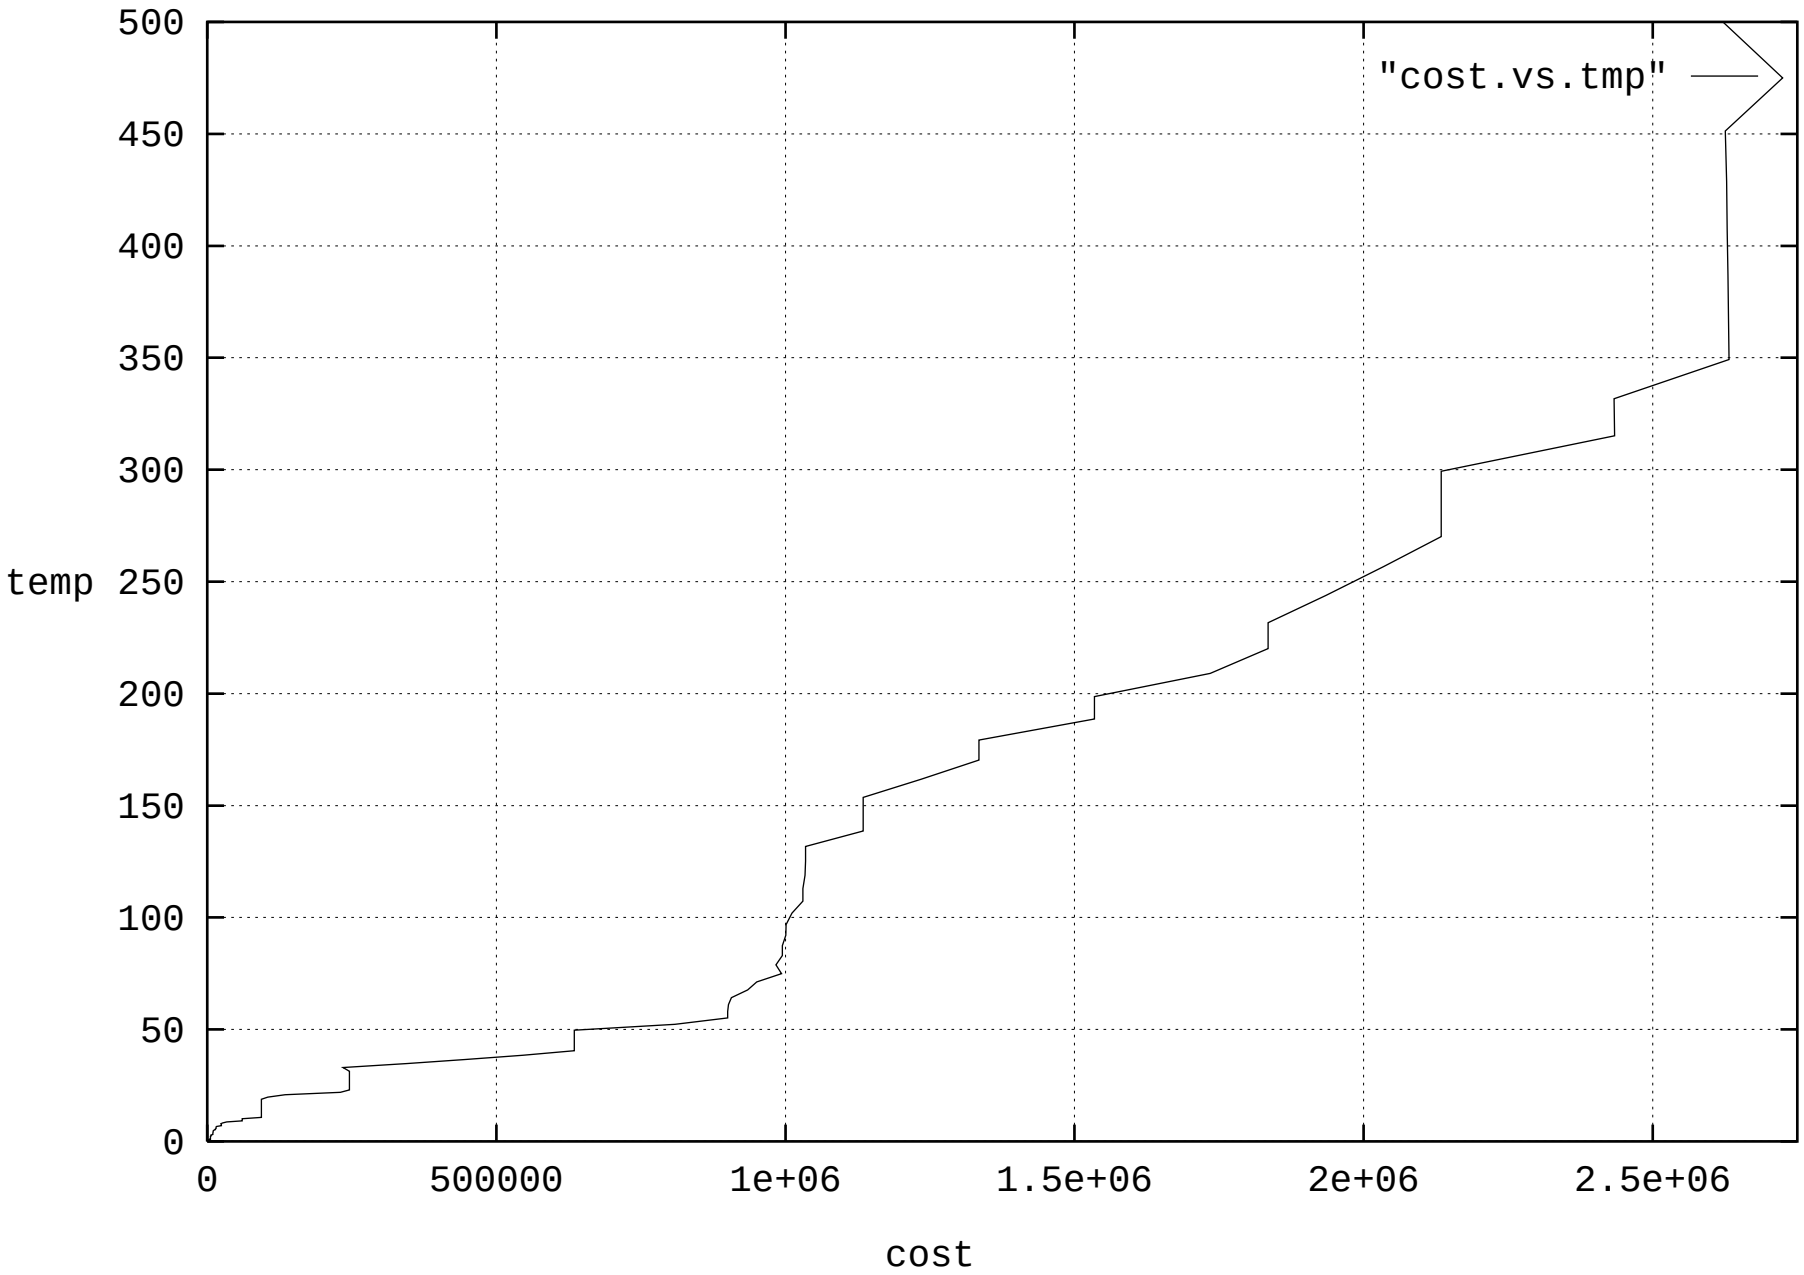
"cost.vs.tmp"
temp
cost
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
500000
1e+06
1.5e+06
2e+06
2.5e+06

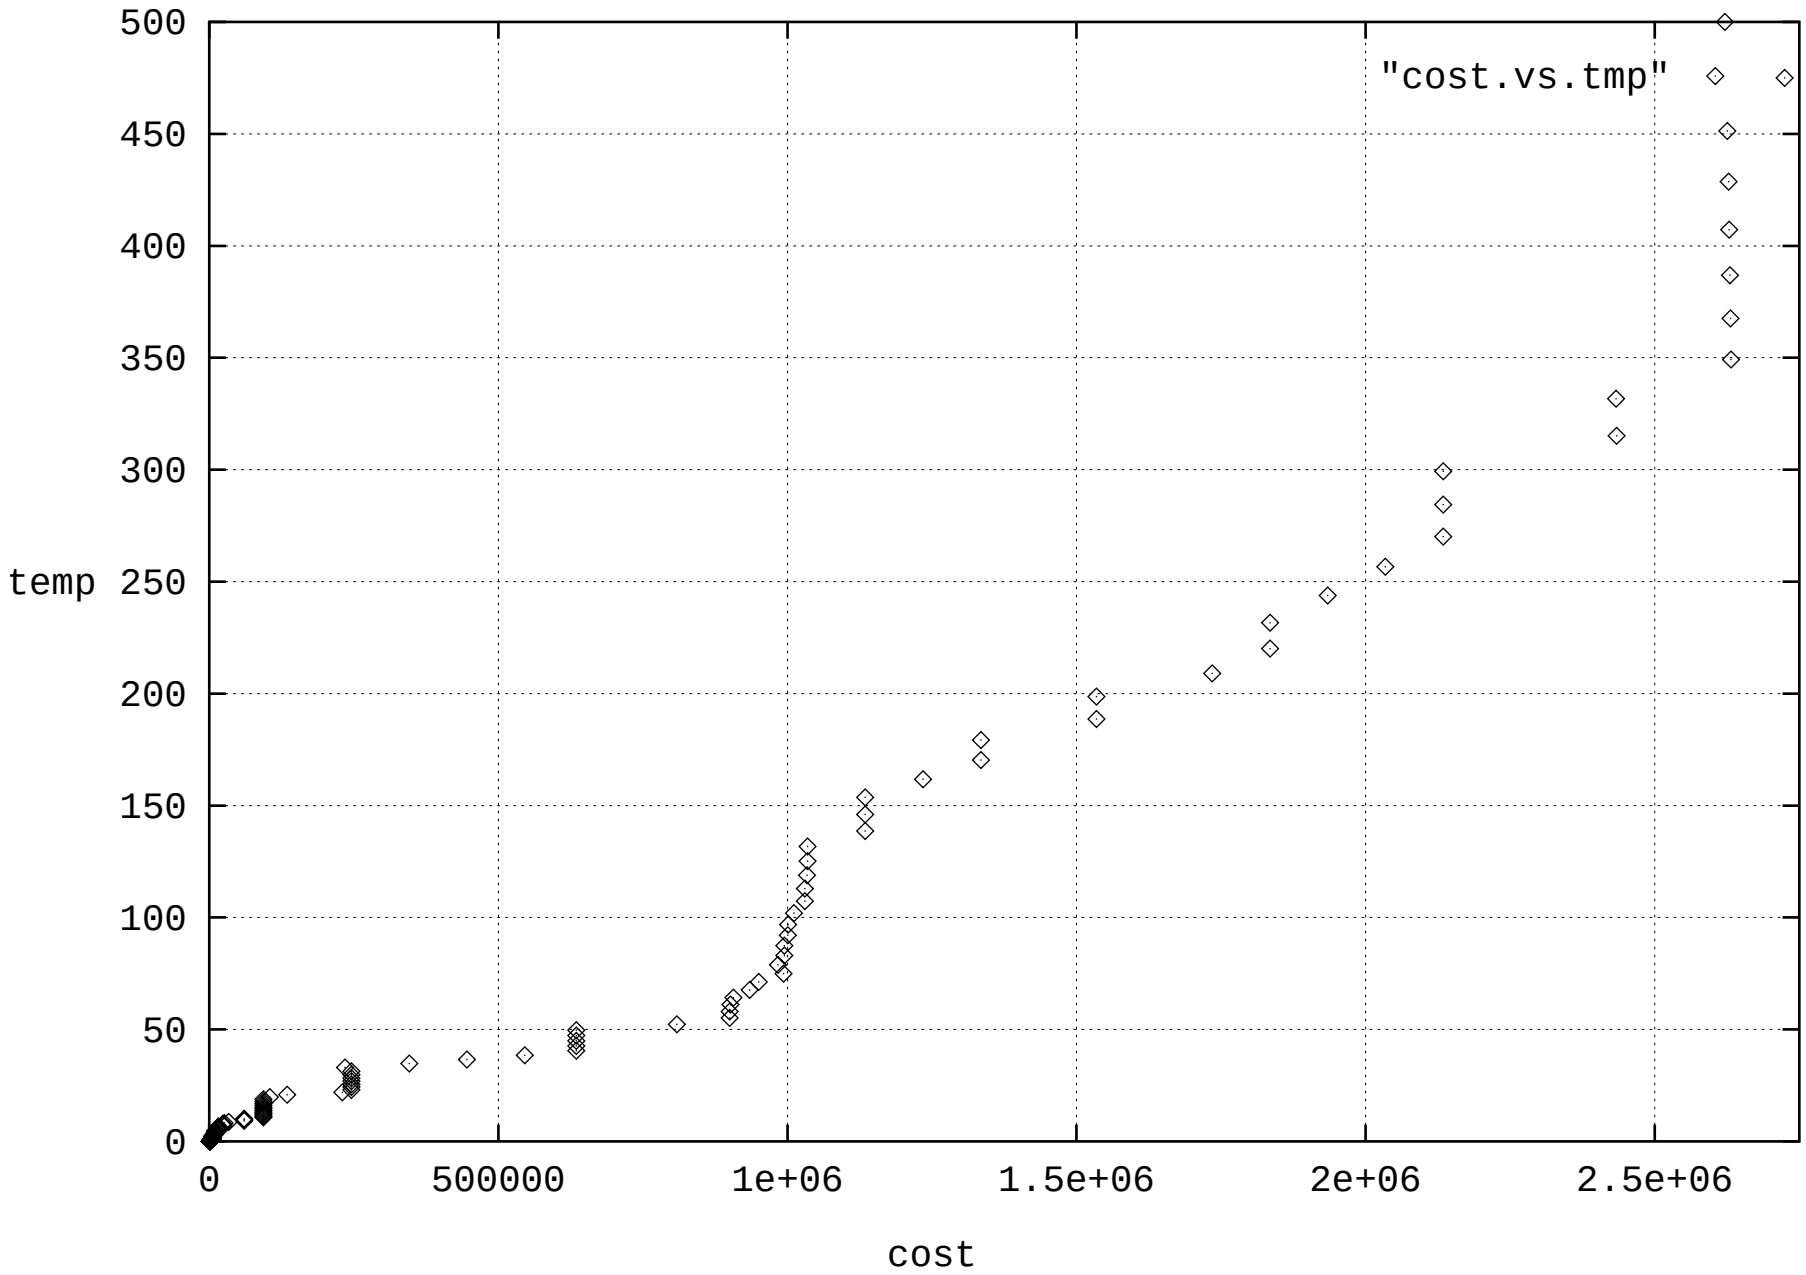
"cost.vs.tmp"
temp
cost
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
500000
1e+06
1.5e+06
2e+06
2.5e+06

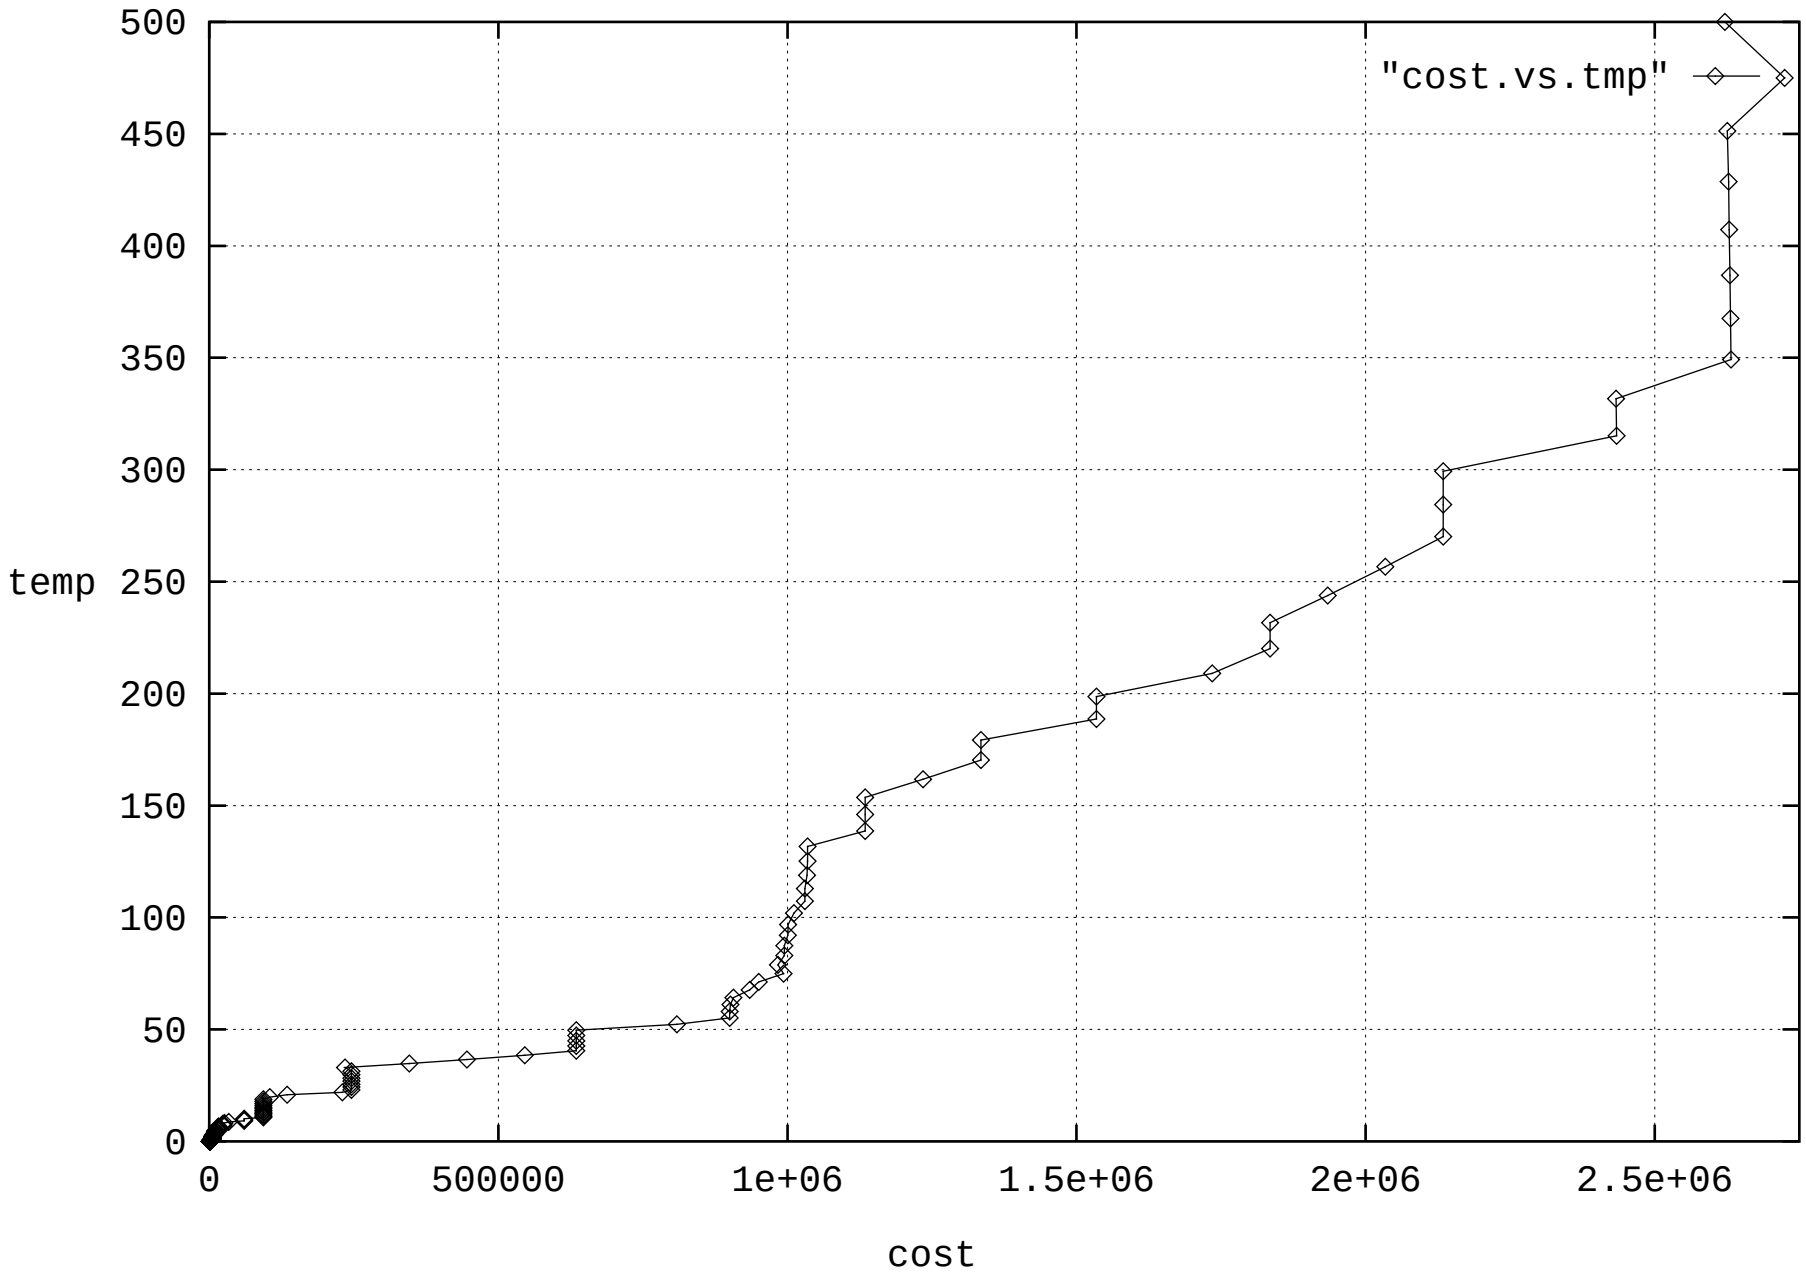
"cost.vs.tmp"
temp
cost
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
500000
1e+06
1.5e+06
2e+06
2.5e+06

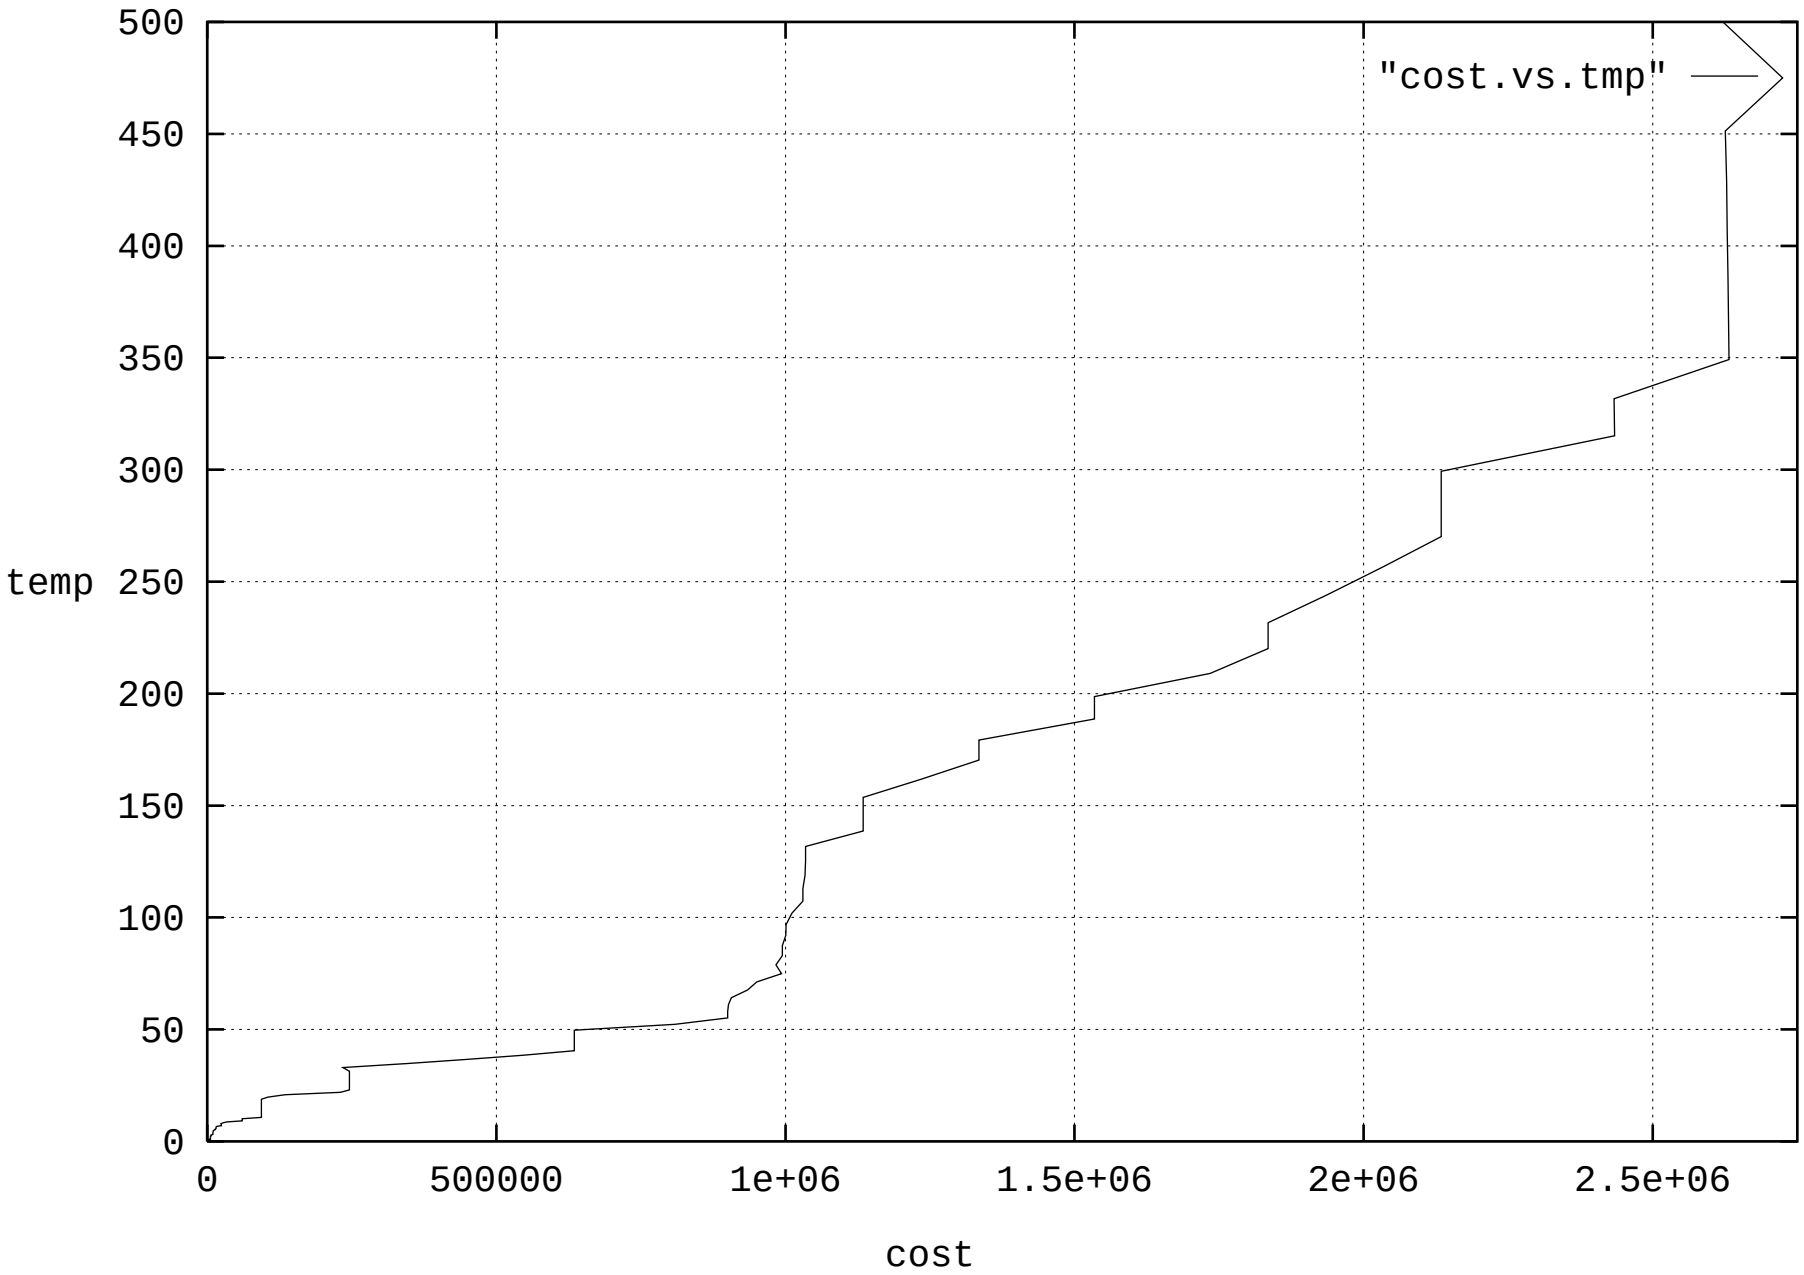
"cost.vs.tmp"
temp
cost
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
500000
1e+06
1.5e+06
2e+06
2.5e+06

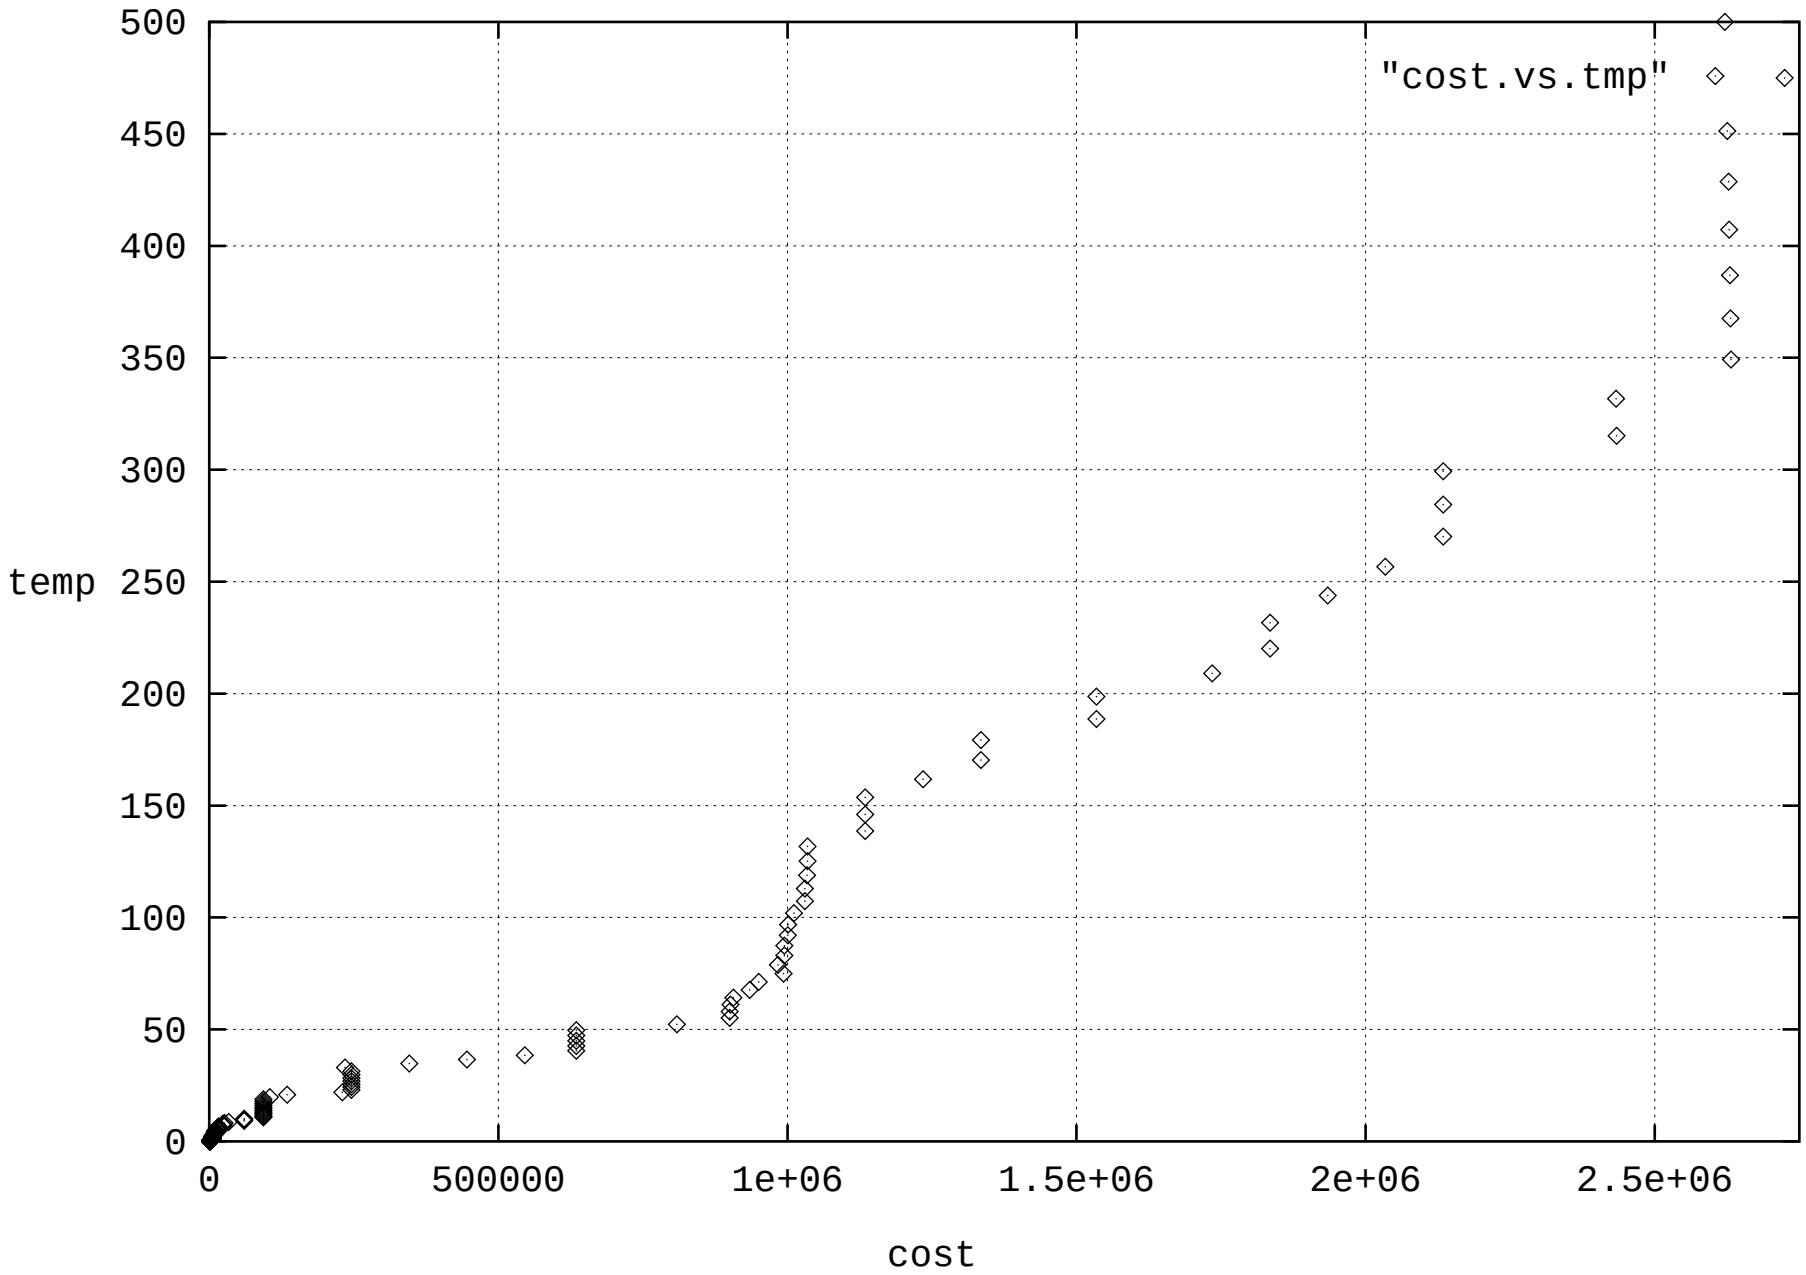
"cost.vs.tmp"
temp
cost
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
500000
1e+06
1.5e+06
2e+06
2.5e+06

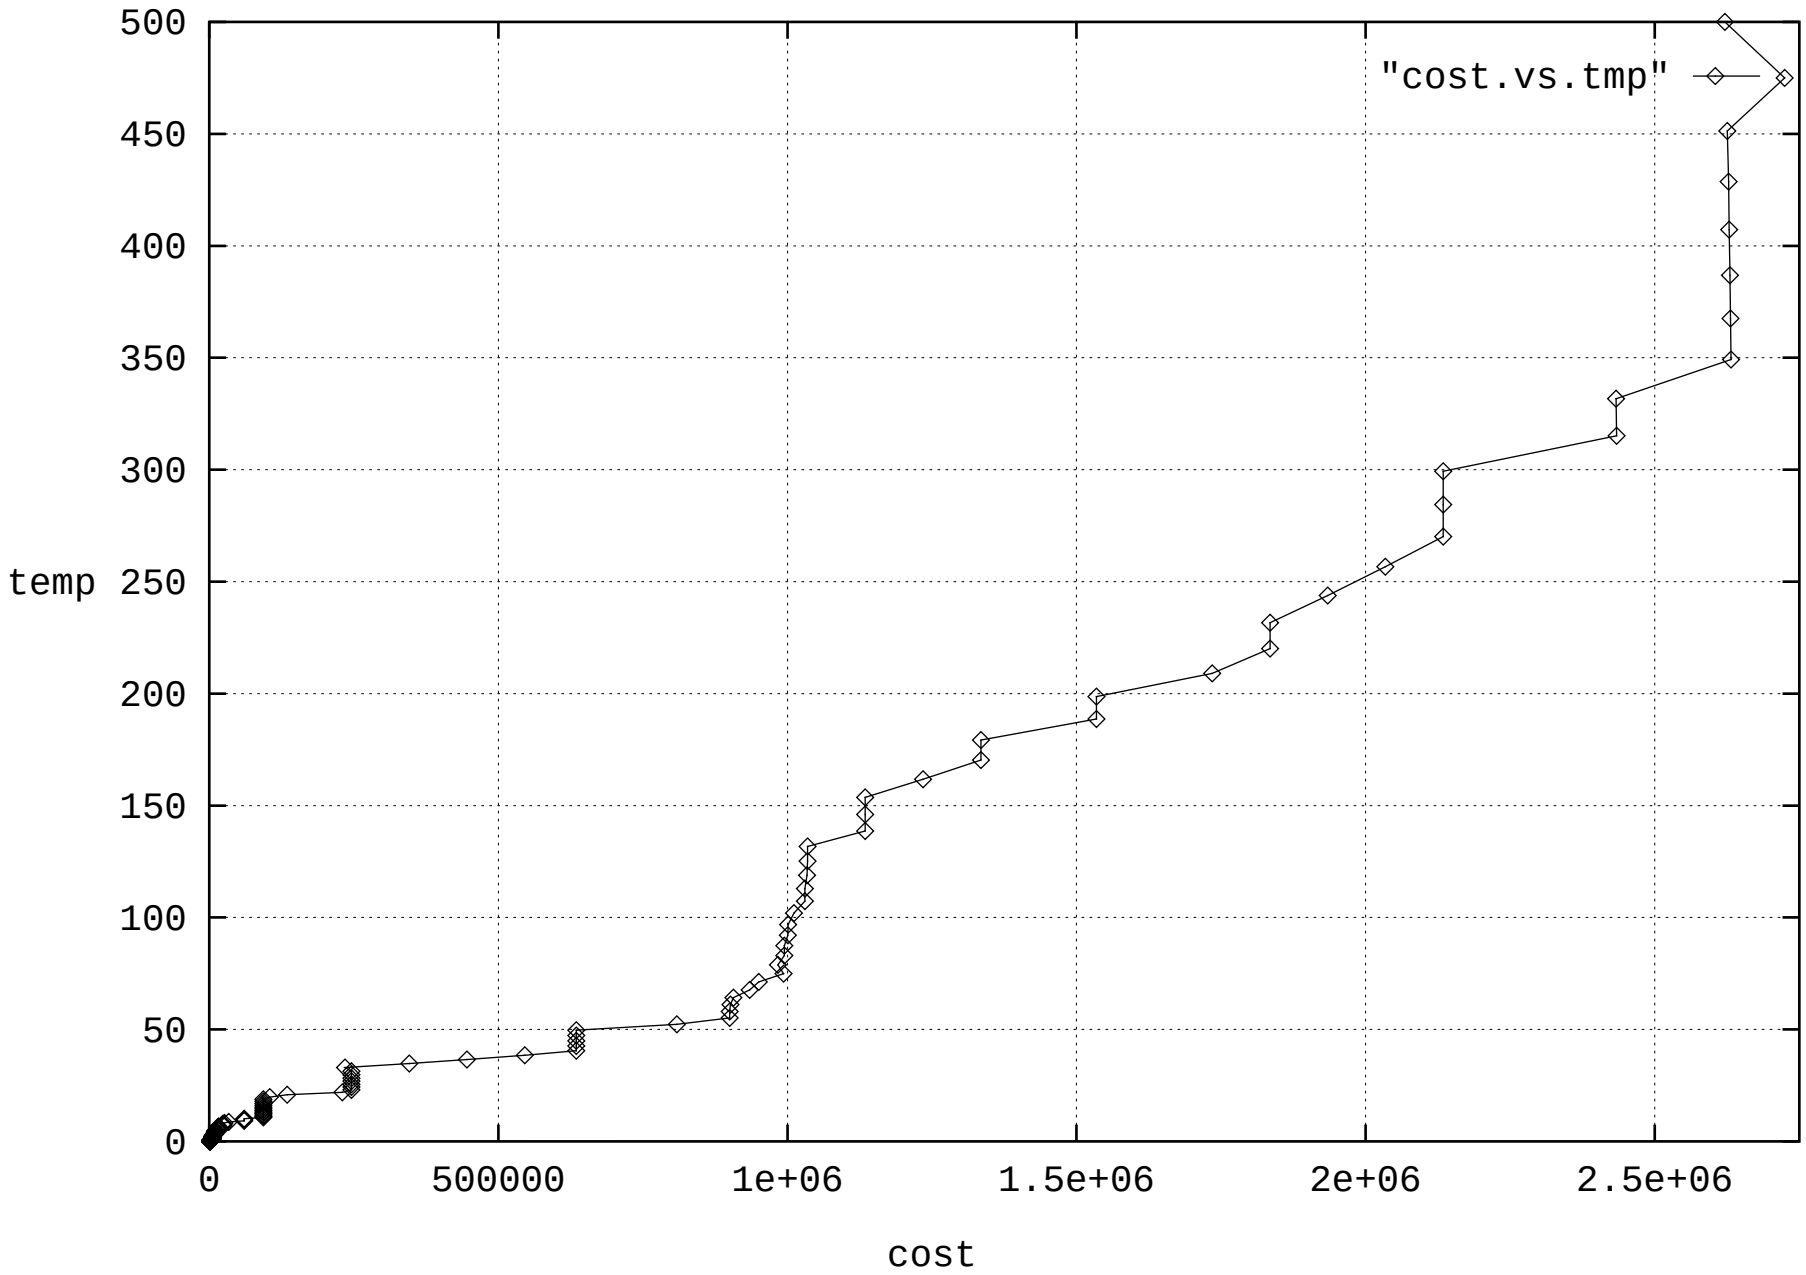
"cost.vs.tmp"
temp
cost
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
500000
1e+06
1.5e+06
2e+06
2.5e+06